

No: Dz2020103319



160021020170



(2019)国认监认字(001)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0259

检 验 报 告

认 证 委 托 人: 海湾安全技术有限公司

产品型号名称: JTY-GF-GSTN801 型独立式光电感烟火灾探测报警器

检 验 类 别: 监 督 检 验

国家消防电子产品质量监督检验中心

国家消防电子产品质量监督检验中心 检验报告

No: Dz2020103319

共 6 页 第 1 页

产品名称	独立式光电感烟火灾探测报警器	型 号	JTY-GF-GSTN801
认证委托人	海湾安全技术有限公司	检验类别	监督检验
生产者	海湾安全技术有限公司	生产日期	2020 年 4 月
生产企业	海湾安全技术有限公司	抽 样 者	李海涛、王日江
抽样基数	26 只	抽样地点	成品库
样品数量	18 只	抽样日期	2020 年 7 月 14 日
样品状态	完好	受理日期	2020 年 7 月 23 日
检验依据	GB 20517-2006《独立式感烟火灾探测报警器》 CNCA-C18-01: 2014《强制性产品认证实施规则 火灾报警产品》 CCCF-HZBJ-01《强制性产品认证实施细则 火灾报警产品 火灾探测报警产品》		
检验项目	功能试验、方位试验、一致性试验、气流试验、环境光线试验、湿热试验、冲击试验、静电放电试验、辐射电磁场试验、火灾灵敏度试验		
检 验 结 论	经检验，所检验项目符合 GB 20517-2006《独立式感烟火灾探测报警器》要求，按照上述检验依据综合判定为合格。 以下空白。  签发日期: 2020 年 9 月 30 日		
备 注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。		

批准: 王学来

审核: 谢峰

编制: 田晋子

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2020103319

共 6 页 第 2 页

认证委托人	海湾安全技术有限公司		
通信地址	河北省秦皇岛开发区长江东道 80 号		
联系电话	0335-8502453	传 真	0335-8502532

产 品 照 片



国家消防电子产品质量监督检验中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：海湾安全技术有限公司
产品型号：JTY-GF-GSTN801

No: Dz2020103319
共 6 页 第 3 页

序号	检 验 项 目	GB 20517-2006 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	功能试验	5.3	满足标准要求。	合 格	/
2	方位试验	5.11	3# 响应阈值(m) 0.107 0.105 0.112 0.114 0.107 0.103 0.105 0.110 比值: 1.11	合 格	/
3	一致性试验	5.12	响应阈值(m) 1# 0.087 2# 0.092 3# 0.114 4# 0.085 5# 0.089 6# 0.082 7# 0.095 8# 0.086 9# 0.083 10# 0.090 11# 0.095 12# 0.097 13# 0.091 14# 0.091 15# 0.092 16# 0.087 17# 0.128 18# 0.094 比值: 1.56	合 格	/
4	气流试验	5.14	3# 响应阈值(m) $m_{(0.2)max}$: 0.114 $m_{(0.2)min}$: 0.103 $m_{(1.0)max}$: 0.083 $m_{(1.0)min}$: 0.085 比值: 1.29	合 格	/
5	环境光线 试验	5.16	4# 响应阈值(m) 最不利 方位: 0.082 (环后) 比值: 1.04 旋转90° 方位: 0.074 (环后) 比值: 1.15	合 格	/
6	湿热试验	5.18	响应阈值(m) 6# 0.094 (环后) 比值: 1.15 10# 0.097 (环后) 比值: 1.08	合 格	/
7	冲击试验	5.19	12# 响应阈值(m) 0.102 (环后) 比值: 1.05	合 格	/
8	静电放电 试验	5.25	17# 响应阈值(m) 0.131 (环后) 比值: 1.02	合 格	/
9	辐射电磁场 试验	5.26	18# 响应阈值(m) 0.098 (环后) 比值: 1.04	合 格	/

国家消防电子产品质量监督检验中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：海湾安全技术有限公司

No：Dz2020103319

产品型号：JTY-GF-GSTN801

共 6 页 第 4 页

		共 6 页 第 4 页							
序号	检 验 项 目	GB 20517-2006 标准条款号	检 验 结 果					结 论	备 注
10	火灾灵敏度 试验	5. 28	试验火 编号	$\Delta T(^{\circ}C)$	m(dB/m)	y	级别	合格	/
			SH1 2#	0. 09	0. 40	0. 30	I 级		
			8#	0. 09	0. 40	0. 30			
			15#	0. 10	0. 36	0. 34			
			16#	0. 10	0. 36	0. 34			
			SH2 2#	0. 04	1. 33	2. 08	III 级		
			8#	0. 04	1. 33	2. 08			
			15#	0. 04	1. 13	1. 78			
			16#	0. 04	1. 13	1. 78			
			SH3 2#	2. 31	0. 52	1. 96	II 级		
			8#	3. 65	0. 92	2. 87			
			15#	2. 33	0. 54	2. 05			
			16#	2. 33	0. 54	2. 05			
			SH4 2#	10. 85	0. 61	2. 75	III 级		
			8#	13. 05	0. 68	3. 31			
			15#	8. 34	0. 52	2. 26			
			16#	9. 09	0. 51	2. 47			

以下空白。

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2020103319

共 6 页 第 5 页


静电放电试验布置示意图

1) 测试场地: 试验室

2) 仪器设备

设备名称	设备型号	校准状态
静电放电发生器	NSG435	合 格

3) 试验布置示意图

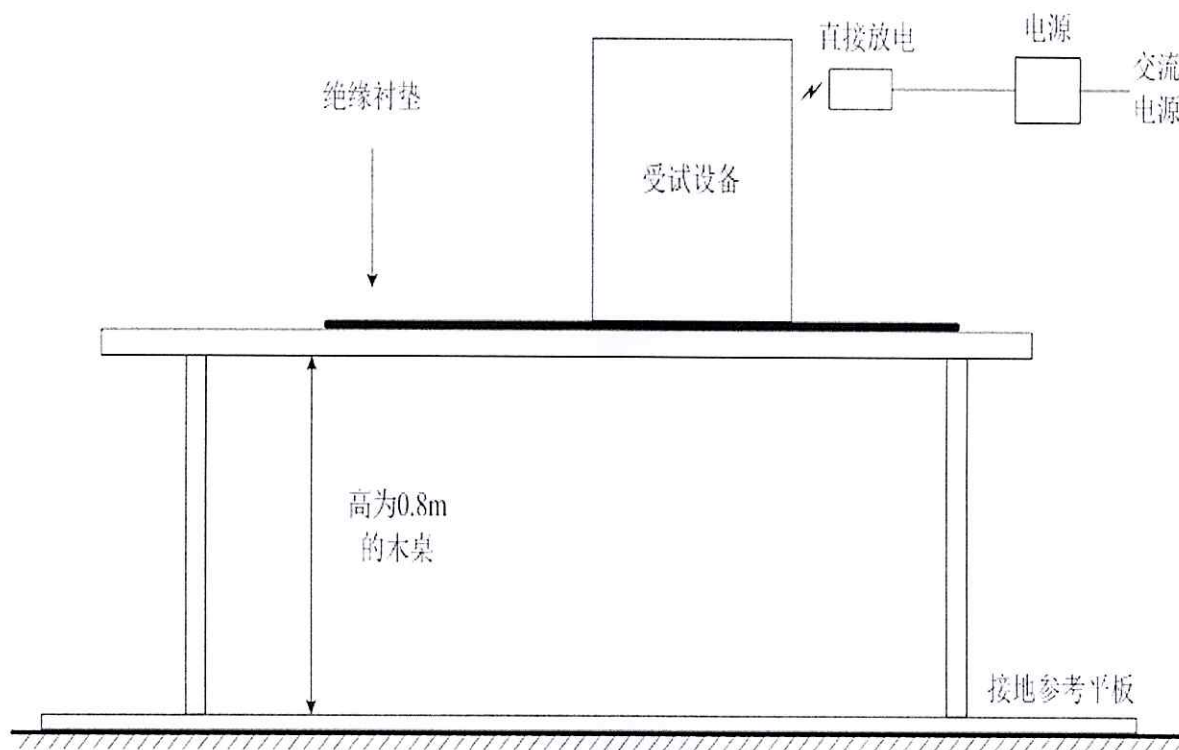

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2020103319

共 6 页 第 6 页

辐射电磁场试验布置示意图

- 1) 测试场地: 3 米法半电波暗室
2) 仪器设备

设备名称	设备型号	校准状态
信号发生器	N5181A	合 格
功率放大器	CBA1G-250	合 格
功率放大器	100A100	合 格
组合天线	STLP 9128 D	合 格

- 3) 试验布置示意图

