

No 20080227



2006000170 Z



(2006)国认监认字(001)号



检 测
CNAS L0259

检 验 报 告

申请单位名称 海湾安全技术有限公司

产品型号名称 GST-LD-8303 型输入/输出模块

检 验 类 别 认证发证检验

国家消防电子产品质量监督检验中心

国家消防电子产品质量监督检验中心 检验报告

№20080227

共 6 页 第 1 页

产品名称	输入/输出模块	型 号	GST-LD-8303		
申请单位	海湾安全技术有限公司	商 标			
制 造 商	海湾安全技术有限公司	检验类别	认证发证检验		
生产企业	海湾安全技术有限公司	生产日期	2007 年 9 月		
抽 样 者	王学来、朱华卫	抽样地点	成品库		
抽样基数	9 个	抽样日期	2007 年 11 月 24 日		
样品数量	2 个	到样日期	2007 年 11 月 28 日		
样品状态	完好	检验日期	自 2007 年 12 月 6 日 至 2008 年 1 月 15 日		
检验依据	GB16806-2006				
检验项目	全项				
检 验 结 论	我中心按国家标准 GB16806-2006《消防联动控制系统》的要求，对海湾安全技术有限公司生产的 GST-LD-8303 型输入/输出模块样品进行了认证发证检验。 该送检样品满足 GB16806-2006《消防联动控制系统》的技术要求，判定为合格。 以下空白。  (检验专用章) 签发日期： 二〇〇八年一月十六日				
备 注					

批准：张德成

审核：刘学华

编制：王学来

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

№20080227

共 6 页 第 2 页

申请单位	海湾安全技术有限公司		
通信地址	秦皇岛市开发区长江东道 80 号		
法人代表	宋佳城	邮政编码	066004
传 真	0335-8502532	联系电话	0335-8502453

产品照片



国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

№20080227

共 6 页 第 3 页

产品描述:

GST-LD-8303 型输入/输出模块:

1. 外壳材质: 塑料。
2. 具有两个红色输入动作指示灯, 动作时常亮。
3. 具有两个红色输出动作指示灯, 动作时常亮。
4. 输入为两路接点信号。
5. 输出为一路直流 24V 电压、一路脉冲信号。
6. 采用总线与火灾报警控制器 (联动型) 连接。
7. 编码方式: 电子编码。
8. 供电方式: 由火灾报警控制器 (联动型) 的直流 24V 供电。
9. 配接海湾安全技术有限公司生产的 JB-QB-GST200 型、JB-QB-GST500 型、JB-QG-GST5000 型、JB-QG-GST9000 型火灾报警控制器 (联动型) 进行试验。

输入/输出模块检验结果汇总表

申请单位：海湾安全技术有限公司

No: 20080227

产品型号：GST-LD-8303

共 6 页 第 4 页

序号	检 验 项 目	标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	试验前检查	5.1.5、4.1 7.1、7.2	满足标准要求。	合 格	
2	基本性能试验	5.10	功 能 正 常。	合 格	
3	绝缘电阻试验	5.13	大于 500M Ω 。	合 格	
4	射频电磁场辐射抗扰度试验	5.16	功 能 正 常。	合 格	
5	射频场感应的传导骚扰抗扰度试验	5.17	功 能 正 常。	合 格	
6	静电放电抗扰度试验	5.18	功 能 正 常。	合 格	
7	电快速瞬变脉冲群抗扰度试验	5.19	功 能 正 常。	合 格	
8	浪涌（冲击）抗扰度试验	5.20	功 能 正 常。	合 格	
9	低温（运行）试验	5.23	功 能 正 常。	合 格	
10	恒定湿热（运行）试验	5.24	功 能 正 常。	合 格	
11	恒定湿热（耐久）试验	5.25	功 能 正 常。	合 格	
12	振动（正弦）（运行）试验	5.26	功 能 正 常。	合 格	
以下空白。					

国家消防电子产品质量监督检验中心 检验报告


№20080227

共 6 页 第 5 页


射频电磁场辐射抗扰度试验布置示意图

设备名称	电磁兼容测试系统		
设备型号	标准 3 米法	校准状态	合格

受试设备连接图：

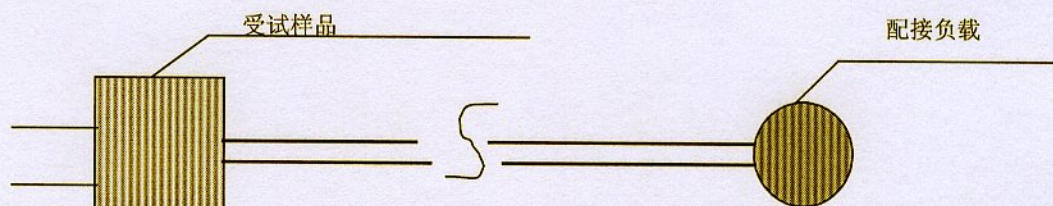

试验布置示意图：

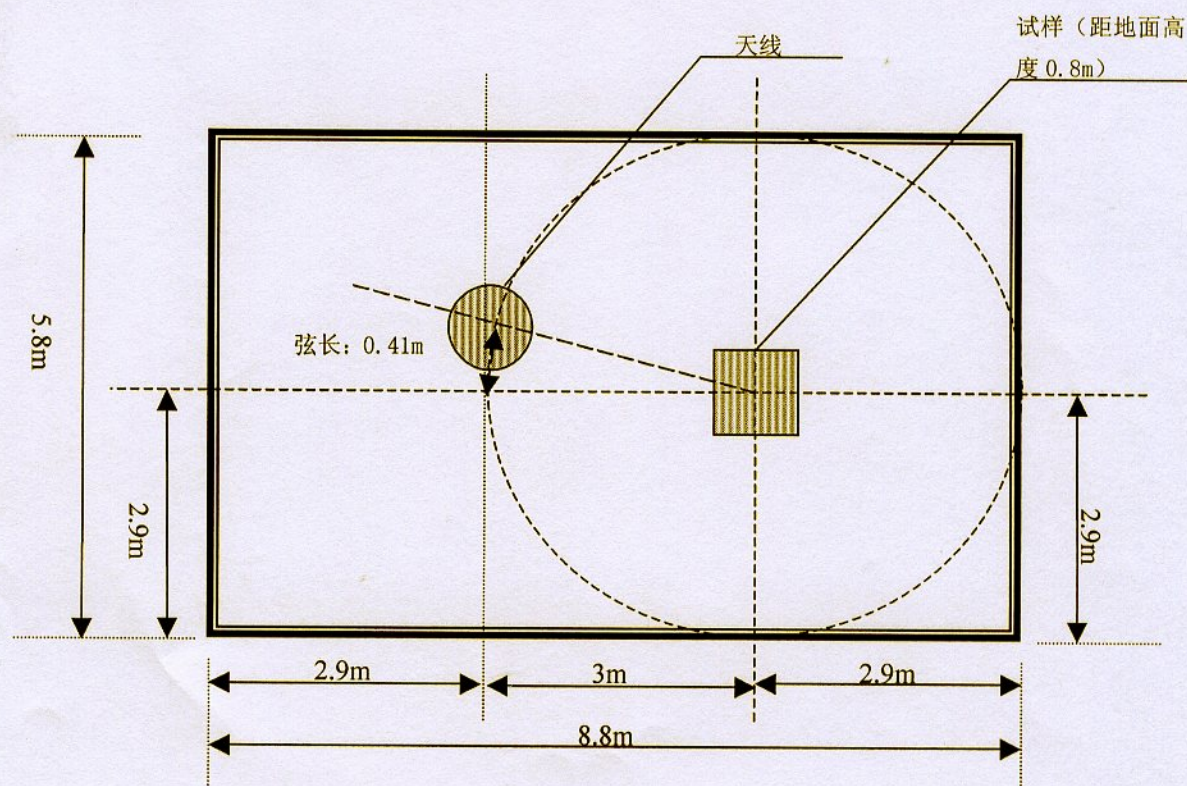

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No20080227

共 6 页 第 6 页

