

No: Dz2023200068



220020340170



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0259

检 验 报 告

认 证 委 托 人: 海湾安全技术有限公司

产 品 型 号 名 称: GST-QT-GM9200 型消防控制室图形显示装置

检 验 类 别: 变更确认检验

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

No: Dz2023200068


共 12 页 第 1 页

产品名称	消防控制室图形显示装置	型 号	GST-QT-GM9200
委托单位	应急管理部消防产品合格评定中心		
认证委托人	海湾安全技术有限公司	检验类别	变更确认检验
生 产 者	海湾安全技术有限公司	生产日期	2022 年 11 月
生产企业	海湾安全技术有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样日期	/
抽样地点	/	受理日期	2023 年 2 月 9 日
样品数量	1 台	检验日期	自 2023 年 2 月 17 日 至 2023 年 3 月 14 日
样品状态	完好		
检验依据	GB 16806-2006《消防联动控制系统》 CCCF-CPRZ-15:2019《消防类产品认证实施规则 火灾报警产品 火灾探测报警产品》		
检验项目	试验前检查、基本功能试验、状态显示试验、通讯故障报警功能试验、信息记录功能试验、信息传输功能试验、射频电磁场辐射抗扰度试验、射频场感应的传导骚扰抗扰度试验、静电放电抗扰度试验、电快速瞬变脉冲群抗扰度试验、浪涌（冲击）抗扰度试验、低温（运行）试验、恒定湿热（运行）试验		
检 验 结 论	经检验，所检验项目符合 GB 16806-2006《消防联动控制系统》要求，按照上述检验依据综合判定为合格。 以下空白。  签发日期：2023 年 3 月 24 日		
备 注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。		


批准：



审核：



编制：



应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

No: Dz2023200068

共 12 页 第 2 页

认证委托人	海湾安全技术有限公司		
通信地址	河北省秦皇岛开发区长江东道 80 号		
联系电话	4006120119	传 真	0335-8502532

产品照片



应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

No: Dz2023200068

共 12 页 第 3 页

产品内部照片



应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

No: Dz2023200068

共 12 页 第 4 页

一、产品铭牌内容：

- 1) 产品名称：消防控制室图形显示装置
- 2) 型号：GST-QT-GM9200
- 3) 执行标准号：GB 16806-2006
- 4) 生产者：海湾安全技术有限公司
- 5) 生产企业：海湾安全技术有限公司
- 6) 生产地址：河北省秦皇岛开发区长江东道 80 号
- 7) 主要技术参数：工作电压：AC220V 50Hz
- 8) 接线端子标注：有
- 9) 产品制造日期和产品编号：有

二、产品特性描述：

- 1) 外形尺寸为 545mm×863mm×1273mm；
- 2) 外壳材质为金属；
- 3) 采用液晶显示器显示信息；
- 4) 采用总线（RS-422）与火灾报警控制器和消防联动控制器进行通信；
- 5) 与以下产品配接工作：

海湾安全技术有限公司生产的 JB-QG-GST9000H 型、JB-QG-GST5000H 型、JB-QB-GST1500H 型、JB-QB-GST200H/2-S 型、JB-QB-GST200H-S 型火灾报警控制器和 JB-QG-GST9000H 型、JB-QG-GST5000H 型、JB-QB-GST1500H 型、JB-QB-GST200H/2-S 型、JB-QB-GST200H-S 型消防联动控制器。

一致性检查结论：符合

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：海湾安全技术有限公司

No：Dz2023200068

产品型号：GST-QT-GM9200

共 12 页 第 5 页

序号	检 验 项 目	GB 16806-2006 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	试验前检查	5.1.5	满足标准要求。	合 格	配接 JB-QB-GST200H/2-S型 火灾报警控制器和 JB-QB-GST200H/2-S型 消防联动控制器
2	基本功能试验	5.9	功 能 正 常。	合 格	/
3	状态显示试验	5.9	功 能 正 常。	合 格	/
4	通讯故障报警功能试验	5.9	功 能 正 常。	合 格	/
5	信息记录功能试验	5.9	功 能 正 常。	合 格	/
6	信息传输功能试验	5.9	功 能 正 常。	合 格	/
7	射频电磁场辐射抗扰度 试验	5.16	功 能 正 常。	合 格	/
8	射频场感应的传导骚扰 抗扰度试验	5.17	功 能 正 常。	合 格	/
9	静电放电抗扰度试验	5.18	功 能 正 常。	合 格	/
10	电快速瞬变脉冲群抗扰 度试验	5.19	功 能 正 常。	合 格	/
11	浪涌（冲击）抗扰度试 验	5.20	功 能 正 常。	合 格	/
12	低温（运行）试验	5.23	功 能 正 常。	合 格	/
13	恒定湿热（运行）试验	5.24	功 能 正 常。	合 格	/

应急管理部沈阳消防研究所
 国家消防电子产品质量检验检测中心
 检 验 报 告
 检验结果汇总表

生产企业：海湾安全技术有限公司
 产品型号：GST-QT-GM9200

No：Dz2023200068
 共 12 页 第 6 页

序号	检 验 项 目	GB 16806-2006 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	基本功能试验	5.9	功 能 正 常。	合 格	配接 JB-QG-GST9000H 型火灾报警控制器和 JB-QG-GST9000H 型消防联动控制器
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-QB-GST1500H 型火灾报警控制器和 JB-QB-GST1500H 型消防联动控制器
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-QG-GST5000H 型火灾报警控制器和 JB-QG-GST5000H 型消防联动控制器
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-QB-GST200H-S 型火灾报警控制器和 JB-QB-GST200H-S 型消防联动控制器
2	状态显示试验	5.9	功 能 正 常。	合 格	配接 JB-QG-GST9000H 型火灾报警控制器和 JB-QG-GST9000H 型消防联动控制器
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-QB-GST1500H 型火灾报警控制器和 JB-QB-GST1500H 型消防联动控制器
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-QG-GST5000H 型火灾报警控制器和 JB-QG-GST5000H 型消防联动控制器
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-QB-GST200H-S 型火灾报警控制器和 JB-QB-GST200H-S 型消防联动控制器
3	通讯故障报警功能试验	5.9	功 能 正 常。	合 格	配接 JB-QG-GST9000H 型火灾报警控制器和 JB-QG-GST9000H 型消防联动控制器
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-QB-GST1500H 型火灾报警控制器和 JB-QB-GST1500H 型消防联动控制器

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：海湾安全技术有限公司

No：Dz2023200068

产品型号：GST-QT-GM9200

共 12 页 第 7 页

序号	检 验 项 目	GB 16806-2006 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
3	通讯故障报警功能试验	5.9	功 能 正 常。	合 格	配接 JB-QG-GST5000H 型火灾报警控制器和 JB-QG-GST5000H 型消防联动控制器
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-QB-GST200H-S 型火灾报警控制器和 JB-QB-GST200H-S 型消防联动控制器
4	信息记录功能试验	5.9	功 能 正 常。	合 格	配接 JB-QG-GST9000H 型火灾报警控制器和 JB-QG-GST9000H 型消防联动控制器
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-QB-GST1500H 型火灾报警控制器和 JB-QB-GST1500H 型消防联动控制器
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-QG-GST5000H 型火灾报警控制器和 JB-QG-GST5000H 型消防联动控制器
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-QB-GST200H-S 型火灾报警控制器和 JB-QB-GST200H-S 型消防联动控制器
5	信息传输功能试验	5.9	功 能 正 常。	合 格	配接 JB-QG-GST9000H 型火灾报警控制器和 JB-QG-GST9000H 型消防联动控制器
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-QB-GST1500H 型火灾报警控制器和 JB-QB-GST1500H 型消防联动控制器
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-QG-GST5000H 型火灾报警控制器和 JB-QG-GST5000H 型消防联动控制器
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-QB-GST200H-S 型火灾报警控制器和 JB-QB-GST200H-S 型消防联动控制器

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

No: Dz2023200068

共 12 页 第 8 页


射频电磁场辐射抗扰度试验布置示意图

1) 测试场地: 3 米法半电波暗室


2) 仪器设备

设备名称	设备型号	校准状态
信号发生器	N5181A	合 格
功率放大器	CBA1G-250	合 格
组合天线	STLP 9128 D	合 格

3) 受试设备连接图

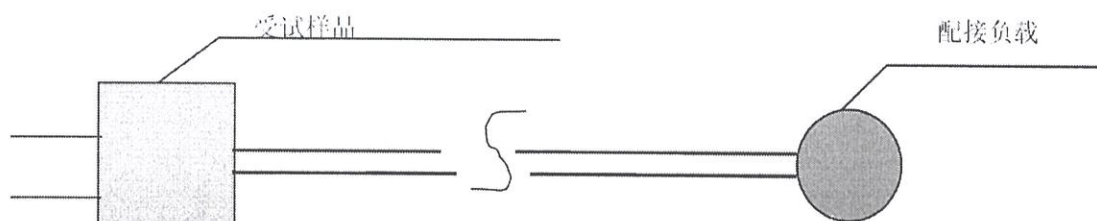

4) 试验布置示意图

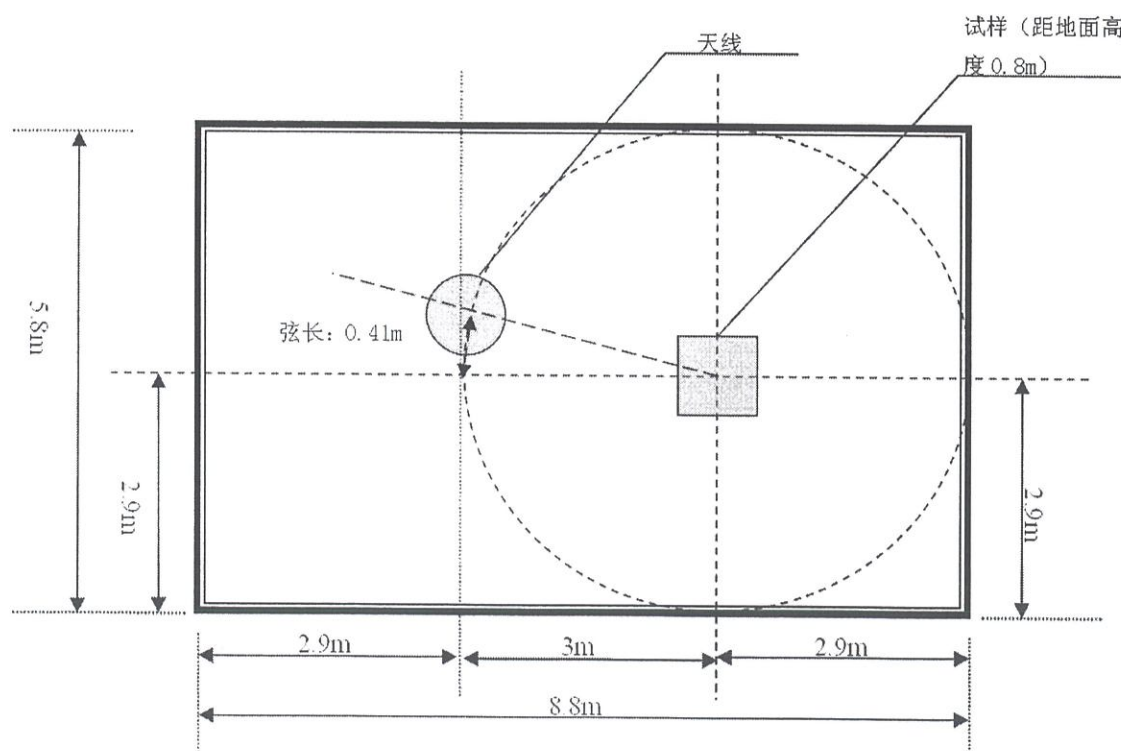

应急管理部沈阳消防研究所
 国家消防电子产品质量检验检测中心
 检 验 报 告

№: Dz2023200068

共 12 页 第 9 页


射频场感应的传导骚扰抗扰度试验布置示意图

1) 测试场地：电磁屏蔽室


2) 仪器设备

设备名称	设备型号	校准状态
射频传导抗扰度测试系统	NSG 4070	合 格
电磁注入钳	KEMZ 801	合 格
耦合/去耦网络	CDN M016	合 格

3) 受试设备连接图

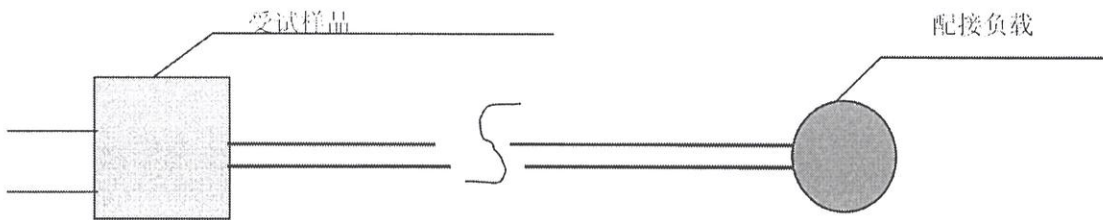

4) 试验布置示意图

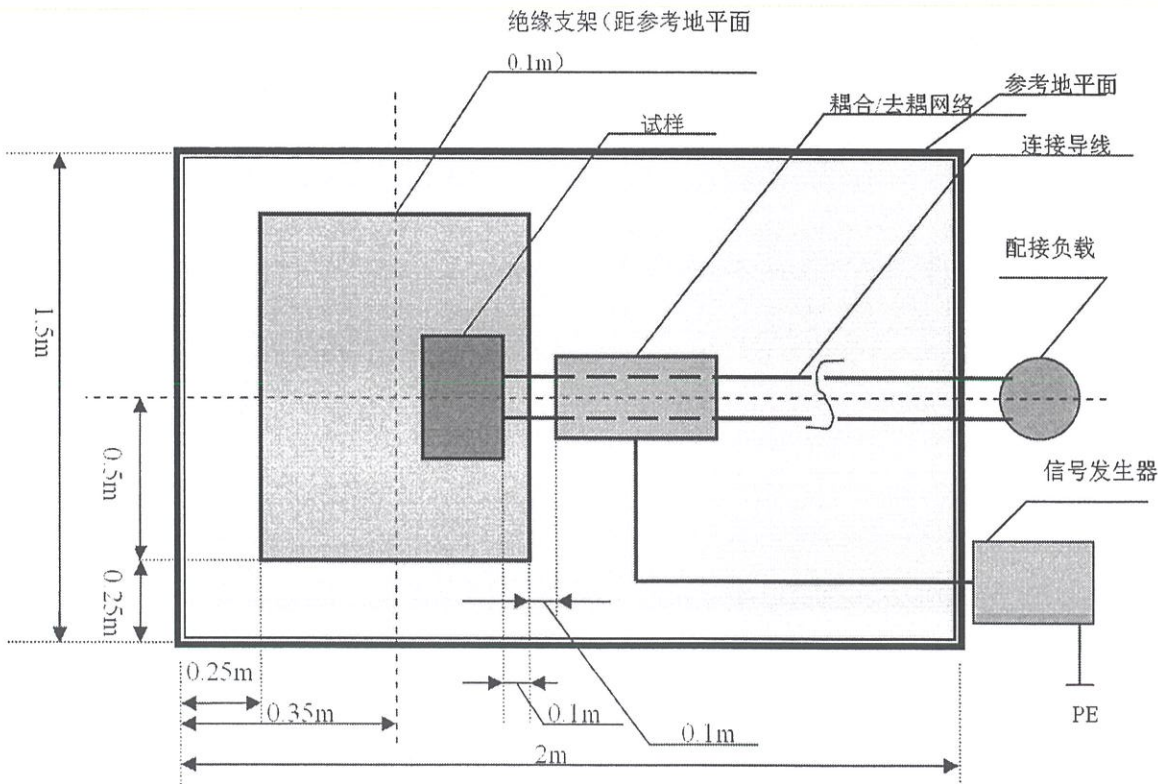

应急管理部沈阳消防研究所
 国家消防电子产品质量检验检测中心
 检 验 报 告

№：Dz2023200068


共 12 页 第 10 页

静电放电抗扰度试验布置示意图


- 1) 测试场地：试验室
 2) 仪器设备：

设备名称	设备型号	校准状态
静电放电发生器	NSG435	合 格

- 3) 受试设备连接图：

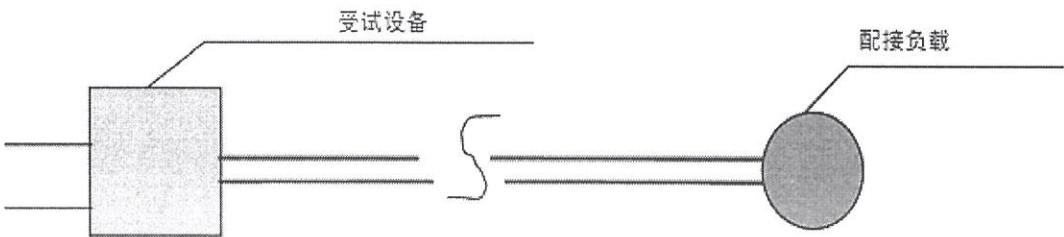

- 4) 试验布置示意图：

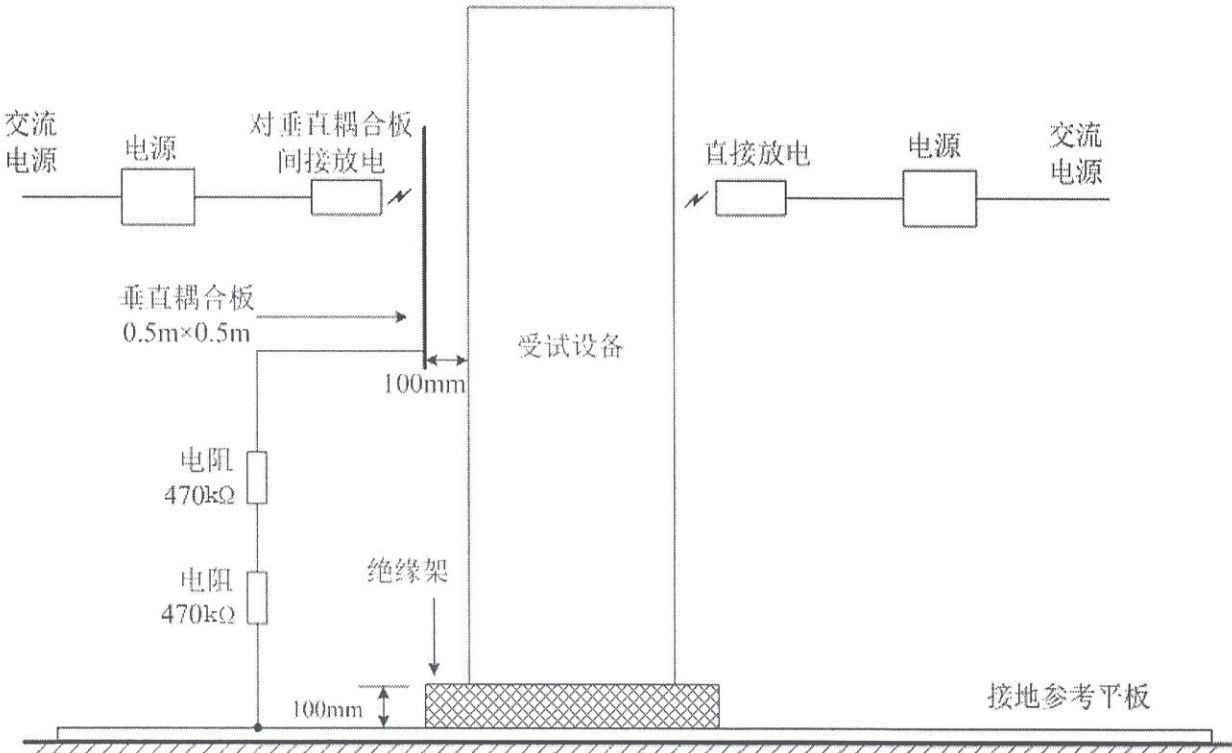

应急管理部沈阳消防研究所
 国家消防电子产品质量检验检测中心
 检 验 报 告


电快速瞬变脉冲群抗扰度试验布置示意图

1) 测试场地：试验室


2) 仪器设备：

设备名称	设备型号	校准状态
电快速瞬变脉冲群发生器	SKS-04041B	合 格
容性耦合夹	EFTC	合 格

3) 受试设备连接图

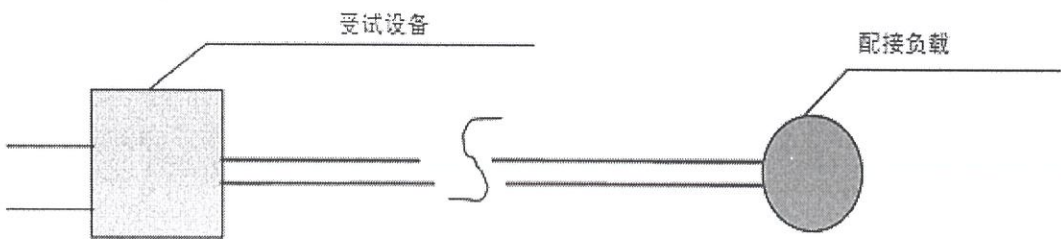

4) 试验布置示意图

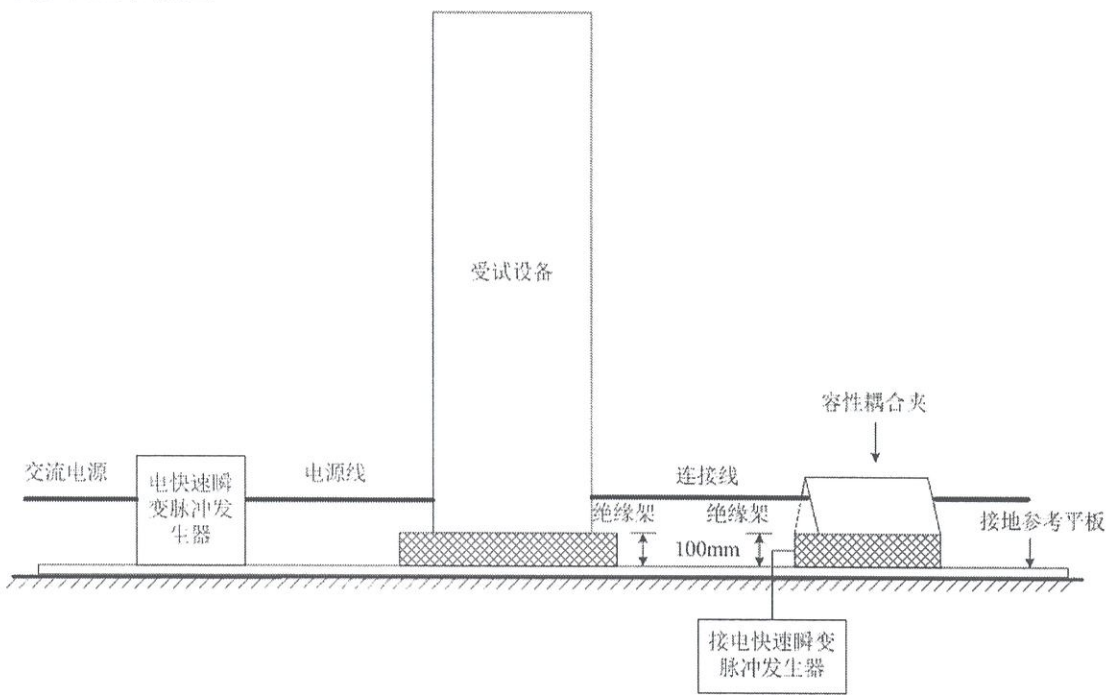

应急管理部沈阳消防研究所
 国家消防电子产品质量检验检测中心
 检 验 报 告


浪涌（冲击）抗扰度试验布置示意图

1) 测试场地：试验室

2) 仪器设备

设备名称	设备型号	校准状态
浪涌发生器	NSG2050	合格
耦合去耦网络	CDN 133	合格
耦合去耦网络	CDN 117	合格

3) 受试设备连接图

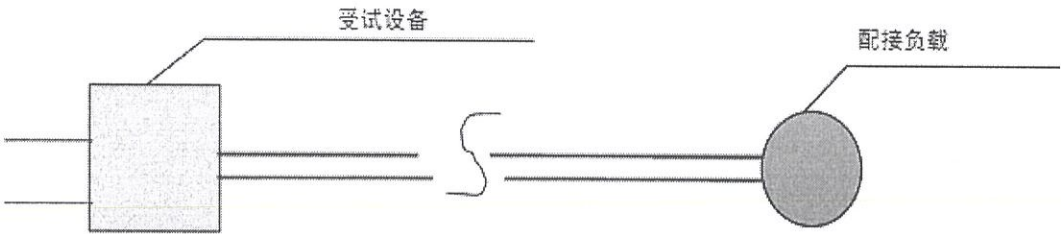

4) 试验布置示意图

