



160021020170



(2016)国认监认字(001)号



中国认可
国际互认
检测

TESTING
CNAS L0259

检 验 报 告

认证委托人：海湾安全技术有限公司

产品型号名称：GST-XG9000S 型消防应急广播设备

检 验 类 别：变更确认检验

国家消防电子产品质量监督检验中心

国家消防电子产品质量监督检验中心 检验报告

No: Dz2018101974

共 9 页 第 1 页

产品名称	消防应急广播设备	型 号	GST-XG9000S
认证委托人	海湾安全技术有限公司	检验类别	变更确认检验
生 产 者	海湾安全技术有限公司	生产日期	2018 年 1 月
生产企业	海湾安全技术有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	1 套	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2018 年 4 月 26 日
检验依据	GB 16806-2006《消防联动控制系统》及第 1 号修改单 CNCA-C18-01: 2014《强制性产品认证实施规则 火灾报警产品》 CCCF-HZBJ-01《强制性产品认证实施细则 火灾报警产品 火灾探测报警产品》		
检验项目	基本功能试验、射频电磁场辐射抗扰度试验、射频场感应的传导骚扰抗扰度试验、电快速瞬变脉冲群抗扰度试验、浪涌(冲击)抗扰度试验、低温(运行)试验		
检 验 结 论	经检验, 所检验项目符合 GB 16806-2006《消防联动控制系统》及第 1 号修改单要求, 按照上述检验依据综合判定为合格。 以下空白。  签发日期: 2018 年 6 月 21 日		
备 注	报告中符号“/”表示无内容, “—”表示不适用于该产品。		

批准: 王毅如

审核: 谢锋

编制: 刘磊

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

№: Dz2018101974

共 9 页 第 2 页

认证委托人	海湾安全技术有限公司		
通信地址	河北省秦皇岛市开发区长江东道 80 号		
联系电话	0335-8502453	传 真	0335-8502532

产品照片



国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2018101974

共 9 页 第 3 页

一、产品铭牌内容:

- 1) 产品名称: 消防应急广播设备
- 2) 型号: GST-XG9000S
- 3) 执行标准号: GB 16806-2006 及第 1 号修改单
- 4) 生产者: 海湾安全技术有限公司
- 5) 生产企业: 海湾安全技术有限公司
- 6) 生产地址: 河北省秦皇岛开发区长江东道 80 号
- 7) 主要技术参数: 额定工作电压: AC220V/50Hz
- 8) 产品制造日期和产品编号: 有

二、产品特性描述:

- 1) 外壳材质为金属;
- 2) 额定输出功率: 6400W;
- 3) 输出电压: AC 120V;
- 4) 由 GS-GBFB-200A 型广播控制器, GST-GF150WA 型、GST-GF300WA 型、GST-GF500WA 型功率放大器, GS-LD-8305 型扬声器监视模块, HY6251 型、HY6253 型、XD5-4C 型、WY-XD5-5 型、BG5-2A 型扬声器组成;
- 5) 显示器件为液晶屏、指示灯;
- 6) 可设置 90 个广播分区;
- 7) XD5-4C 型、WY-XD5-5 型、BG5-2A 型扬声器的额定功率为 3W、额定阻抗为 $4.8k\Omega$, 生产者 of 北京市伟音电子器材有限公司; HY6251 型、HY6253 型扬声器的额定功率为 3W、额定阻抗为 $4.8k\Omega$, 生产者 of 恒业世纪安全技术有限公司;
- 8) 与以下产品配接工作:
海湾安全技术有限公司生产的 JB-QG-GST5000 型、JB-QG-GST9000 型、JB-QG-GSTN3200 型火灾报警控制器 (联动型)。

三、产品关键件描述:

功率放大器

型号: GST-GF150WA 型、GST-GF300WA 型、GST-GF500WA 型

生产者: 恒业世纪安全技术有限公司

一致性检查结论: 符合

国家消防电子产品质量监督检验中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：海湾安全技术有限公司
产品型号：GST-XG9000S

No：Dz2018101974
共 9 页 第 4 页

序号	检 验 项 目	GB 16806-2006 及第 1 号修改单 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	基本功能试验	5.6.1	功 能 正 常。	合 格	配接 JB-QG-GST5000 型火灾报警控制器 (联动型)。
2	射频电磁场辐射抗 扰度试验	5.16	功 能 正 常。	合 格	/
3	射频场感应的传导 骚扰抗扰度试验	5.17	功 能 正 常。	合 格	/
4	电快速瞬变脉冲群 抗扰度试验	5.19	功 能 正 常。	合 格	/
5	浪涌(冲击)抗扰度 试验	5.20	功 能 正 常。	合 格	/
6	低温(运行)试验	5.23	功 能 正 常。	合 格	/

以下空白。

国家消防电子产品质量监督检验中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：海湾安全技术有限公司
产品型号：GST-XG9000S

No：Dz2018101974
共 9 页 第 5 页

产品型号: GST-XD9000

序号	检 验 项 目	GB 16806-2006 及第 1 号修改单 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	基本功能试验	5.6.1	功 能 正 常。	合 格	配接 JB-QG-GST9000 型 火灾报警控制器（联动 型）。
			功 能 正 常。	合 格	配 接 JB-QG-GSTN3200 型火灾报警控制器（联 动型）。
以下空白。					

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2018101974

共9页 第6页


射频电磁场辐射抗扰度试验布置示意图

1) 测试场地: 3 米法半电波暗室


2) 仪器设备

设备名称	设备型号	校准状态
信号发生器	N5181A	合格
功率放大器	CBA1G-250	合格
组合天线	STLP 9128 D	合格

3) 受试设备连接图

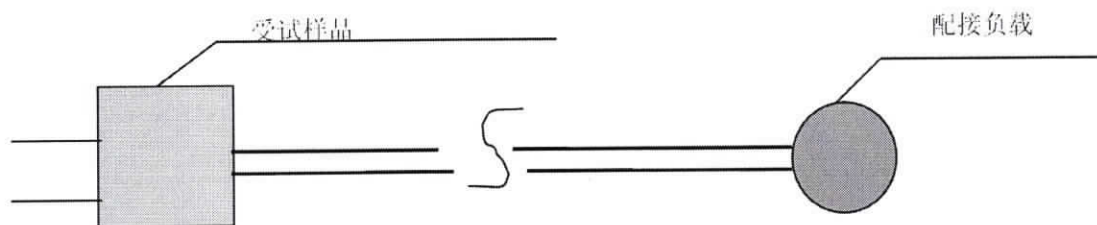

4) 试验布置示意图

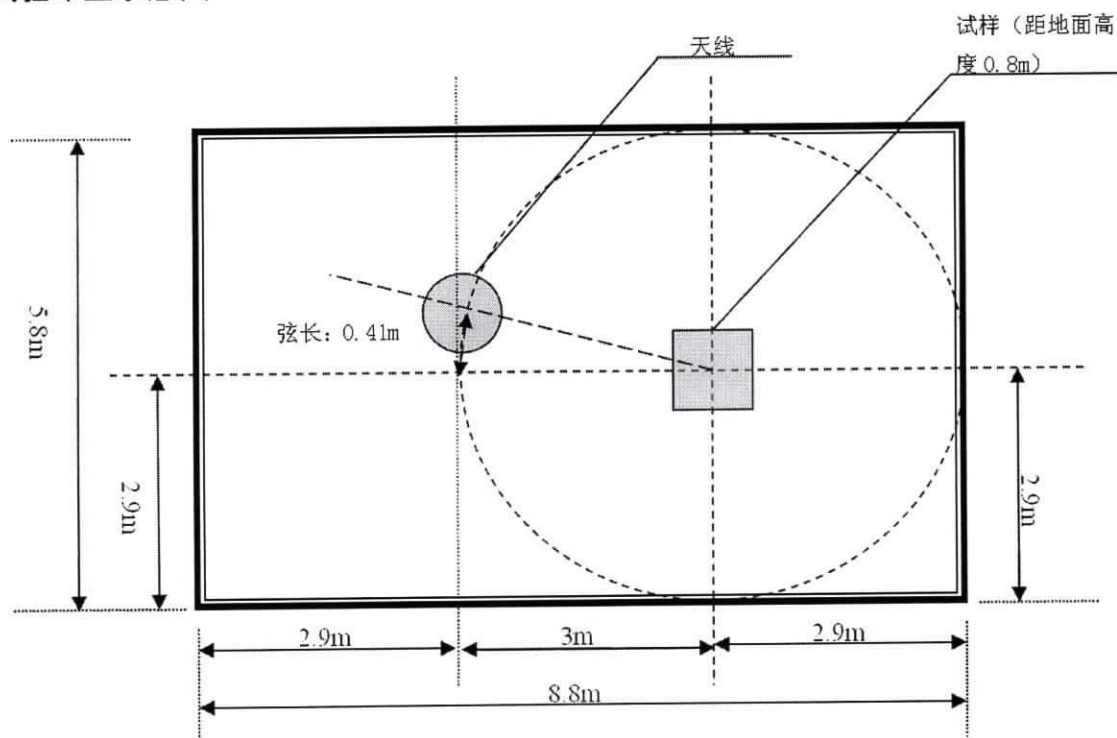

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2018101974

共 9 页 第 7 页


射频场感应的传导骚扰抗扰度试验布置示意图

1) 测试场地: 电磁屏蔽室


2) 仪器设备

设备名称	设备型号	校准状态
信号发生器	2023B	合格
功率放大器	CBA9450	合格
电磁注入钳	KEMZ801	合格
耦合去耦网络	CDN M016	合格

3) 受试设备连接图

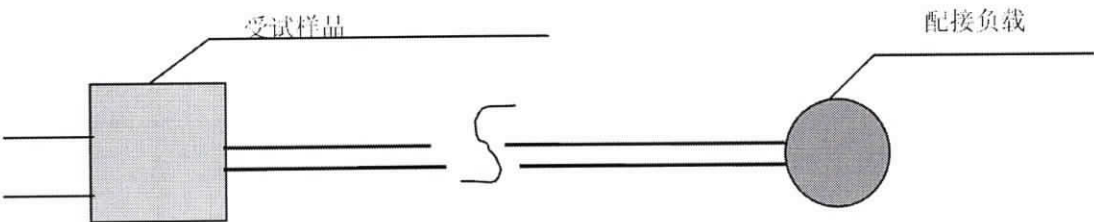

4) 试验布置示意图

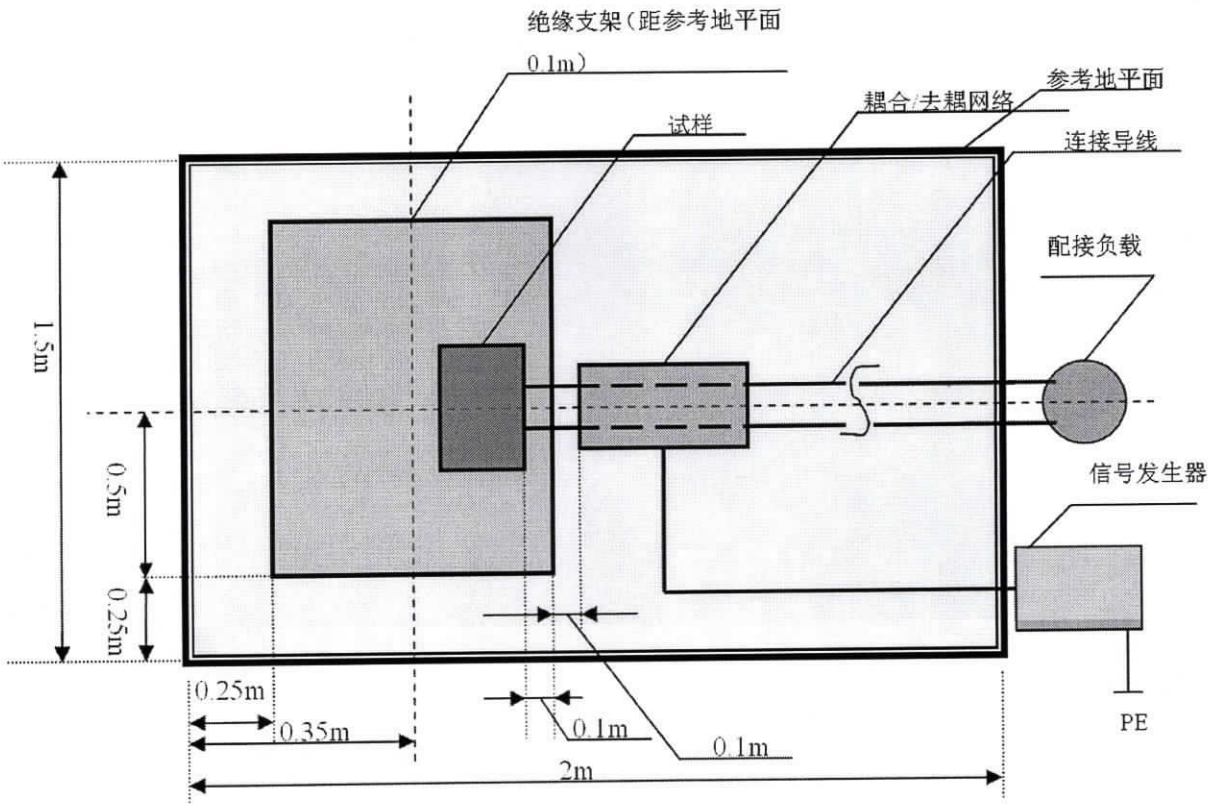

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2018101974

共 9 页 第 8 页


电快速瞬变脉冲群抗扰度试验布置示意图

1) 测试场地: 试验室


2) 仪器设备:

设备名称	设备型号	校准状态
电快速瞬变脉冲发生器	NSG2025	合格

3) 受试设备连接图:

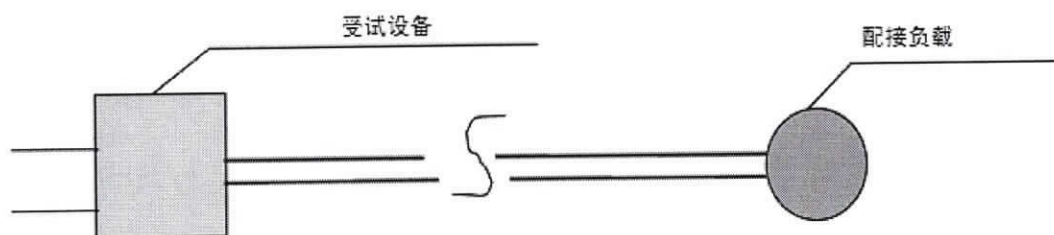

4) 试验布置示意图:

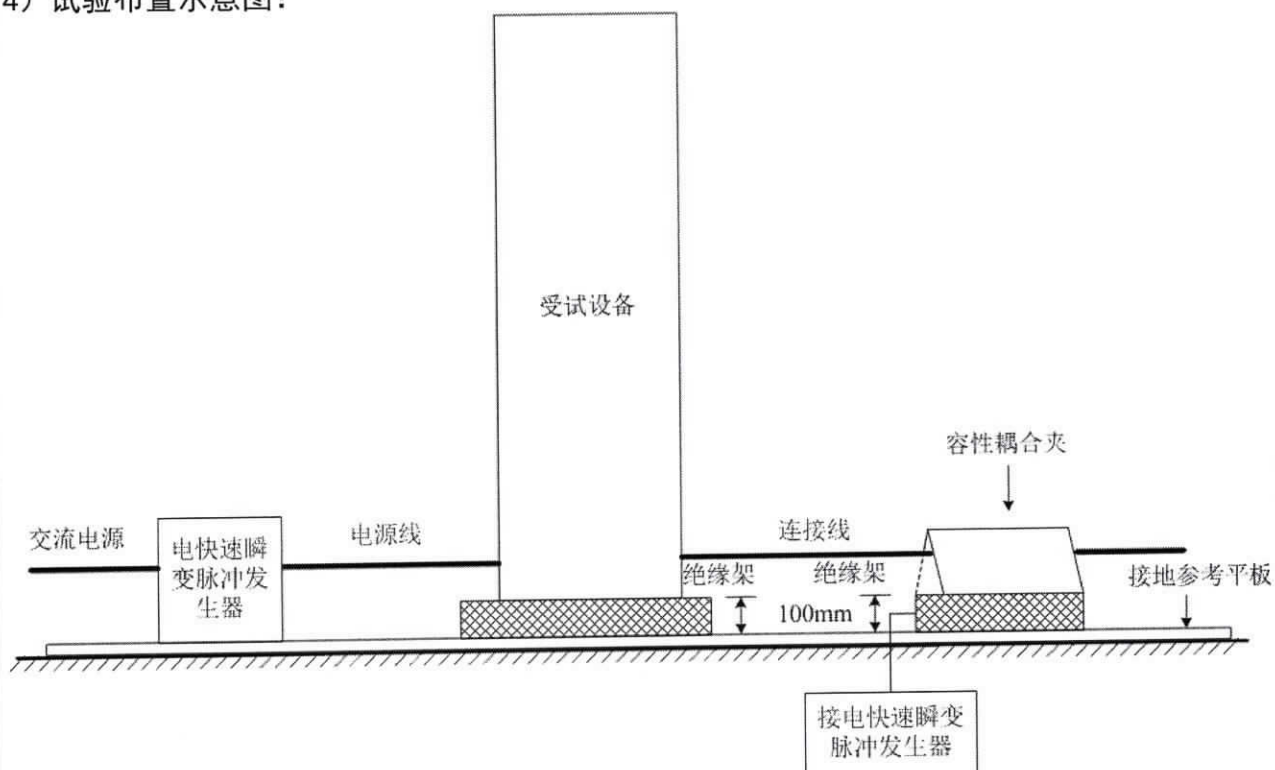

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2018101974

共 9 页 第 9 页


浪涌（冲击）抗扰度试验布置示意图

1) 测试场地：试验室

2) 仪器设备：

设备名称	设备型号	校准状态
电浪涌冲击发生器	SKS-0510I	合格

3) 受试设备连接图

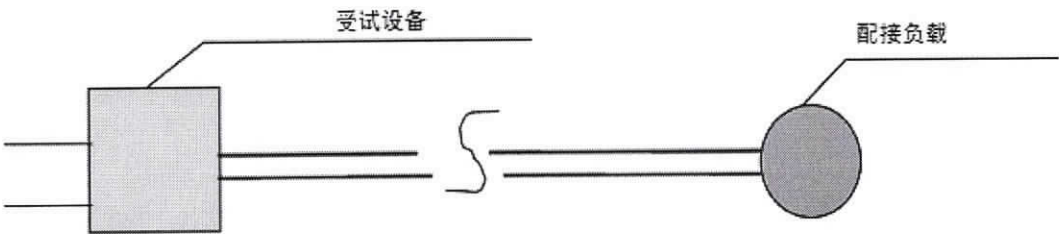

4) 试验布置示意图

