

No: Dz2024201157



220020340170



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0259

检 验 报 告

认 证 委 托 人: 海湾安全技术有限公司

产品型号名称: TS-GSTN60 型消防电话

检 验 类 别: 型式试验

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

No: Dz2024201157

共 10 页 第 1 页

产品名称	消防电话	型 号	TS-GSTN60
委托单位	应急管理部消防产品合格评定中心		
认证委托人	海湾安全技术有限公司	检验类别	型式试验
生 产 者	海湾安全技术有限公司	生产日期	2024 年 5 月
生产企业	海湾安全技术有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样日期	/
抽样地点	/	受理日期	2024 年 7 月 19 日
样品数量	2 套	检验日期	自 2024 年 7 月 24 日 至 2024 年 9 月 14 日
样品状态	完好		
检验依据	GB 16806-2006《消防联动控制系统》 CCCf-CPRZ-15: 2019《消防类产品认证实施规则 火灾报警产品 火灾探测报警产品》		
检验项目	全部适用项目（除振动（正弦）（耐久）试验外）		
检 验 结 论	经检验，所检验项目符合 GB 16806-2006《消防联动控制系统》 要求，按照上述检验依据综合判定为合格。 以下空白。 （检验检测专用章） 签发日期：2024 年 9 月 14 日		
备 注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。		

批准：王学来

审核：谢辉

编制：张恩博

应急管理部沈阳消防研究所
 国家消防电子产品质量检验检测中心
 检 验 报 告

No: Dz2024201157
 共 10 页 第 2 页

认证委托人	海湾安全技术有限公司		
通信地址	河北省秦皇岛开发区长江东道 80 号		
联系电话	0335-8502453	传 真	0335-8502532

产 品 照 片

海湾安全技术有限公司 TS-GSTN60消防电话

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

No: Dz2024201157

共 10 页 第 3 页

一、产品铭牌内容：

- 1) 产品名称：消防电话
- 2) 型号：TS-GSTN60
- 3) 执行标准号：GB 16806-2006
- 4) 生产者：海湾安全技术有限公司
- 5) 生产企业：海湾安全技术有限公司
- 6) 生产地址：河北省秦皇岛开发区长江东道 80 号
- 7) 主要技术参数：额定工作电压：DC24V
- 8) 接线端子标注：有
- 9) 警告用语：有
- 10) 产品制造日期和产品编号：有

二、产品特性描述：

- 1) 外壳材质：消防电话总机为金属，消防电话分机为塑料；
- 2) 总机容量：可连接 99 部消防电话分机；
- 3) 由 TSZ-GSTN60 型消防电话总机，TS-GSTN601 型、TS-GSTN602 型、TS-GSTN602 pro 型消防电话分机，TS-GSTN604 型消防电话插孔接口和 TS-GSTN603 型、J-SAM-GST9211B 型消防电话插孔组成；
- 4) 采用液晶显示器显示信息；
- 5) 采用外部供电方式。

三、产品关键件描述：

送话器

型号：CZ II - Φ 10/-58dB

生产者：宁波市鄞州声光电子有限公司

受话器

型号：SD-150

生产者：惠州市惠阳经济开发区立声源电子厂

一致性核查结论：符合

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：海湾安全技术有限公司
产品型号：TS-GSTN60

No：Dz2024201157
共 10 页 第 4 页

序号	检 验 项 目	GB 16806-2006 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	试验前检查	5.1.5	满足标准要求。	合 格	/
2	消防电话基本性能 试验	5.7	功 能 正 常。	合 格	/
3	绝缘电阻试验	5.13	1#试样有绝缘要求的外部带电端子与机壳间绝缘电阻值：496MΩ。	合 格	/
4	泄漏电流试验	5.14	—	—	外部供电
5	射频电磁场辐射抗 扰度试验	5.16	功 能 正 常。	合 格	/
6	射频场感应的传导 骚扰抗扰度试验	5.17	功 能 正 常。	合 格	/
7	静电放电抗扰度试 验	5.18	功 能 正 常。	合 格	/
8	电快速瞬变脉冲群 抗扰度试验	5.19	功 能 正 常。	合 格	/
9	浪涌（冲击）抗扰 度试验	5.20	功 能 正 常。	合 格	/
10	电源瞬变试验	5.21	—	—	外部供电
11	电压暂降、短时中 断和电压变化的抗 扰度试验	5.22	—	—	外部供电
12	低温（运行）试验	5.23	功 能 正 常。	合 格	/

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：海湾安全技术有限公司
产品型号：TS-GSTN60

No：Dz2024201157
共 10 页 第 5 页

序号	检 验 项 目	GB 16806-2006 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
13	恒定湿热（运行） 试验	5.24	功 能 正 常。	合 格	/
14	恒定湿热（耐久） 试验	5.25	功 能 正 常。	合 格	/
15	振动（正弦）（运 行）试验	5.26	功 能 正 常。	合 格	/
16	碰撞试验	5.28	功 能 正 常。	合 格	/

以下空白。

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

No：Dz2024201157

共 10 页 第 6 页

射频电磁场辐射抗扰度试验



1、测量设备名称、型号、校准状态：

设备名称	设备型号	校准状态
信号发生器	N5181A	合格
功率放大器	CBA1G-250	合格
组合天线	STLP 9128 D	合格

测试软件名称及版本号：Teseq Compliance5 Immunity, Version 5.26.38

2、被测设备工作状态：正常监视状态。

3、试验布置图：

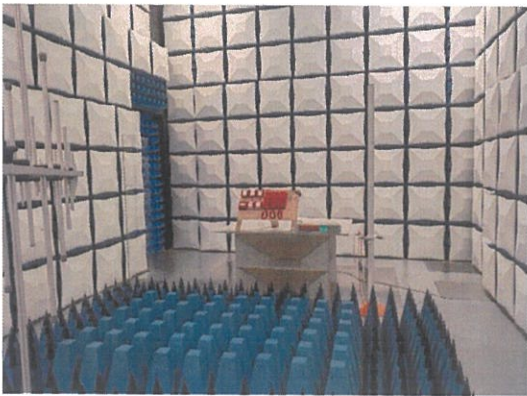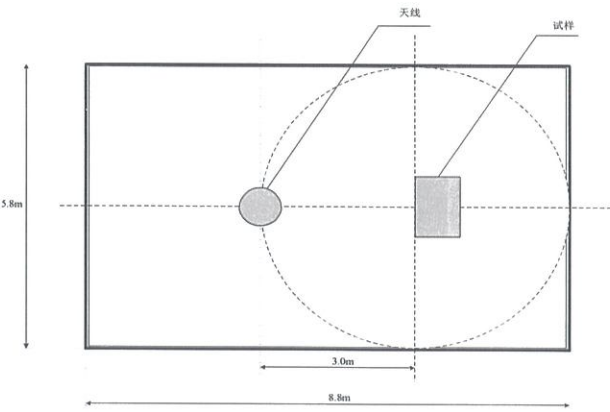

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

No：Dz2024201157

共 10 页 第 7 页

射频场感应的传导骚扰抗扰度试验



1、测量设备名称、型号、校准状态：

设备名称	设备型号	校准状态
射频传导抗扰度测试系统	NSG4070	合格
电磁注入钳	KEMZ801	合格
耦合/去耦网络	CDN M016	合格

测试软件名称及版本号：传导骚扰抗扰度测试软件，V1.30

2、被测设备工作状态：正常监视状态。

3、试验布置图：

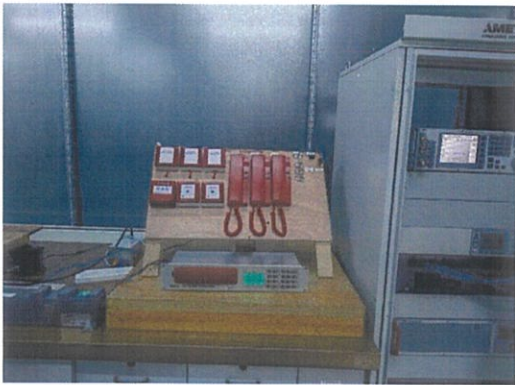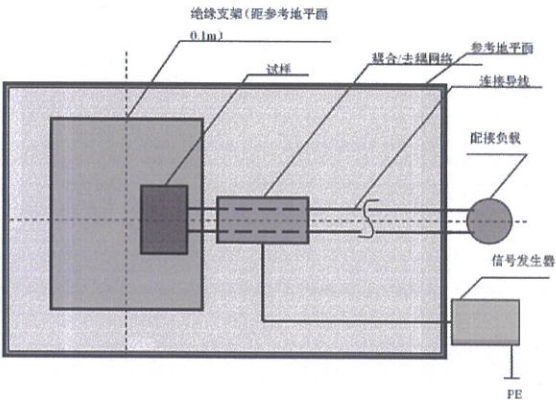

应急管理部沈阳消防研究所
 国家消防电子产品质量检验检测中心
 检 验 报 告

No：Dz2024201157

共 10 页 第 8 页

静电放电抗扰度试验

1、测量设备名称、型号、校准状态：

设备名称	设备型号	校准状态
静电放电发生器	NSG435	合格


测试软件名称及版本号：静电放电测试软件。

2、被测设备工作状态：正常监视状态。

3、环境温湿度：

试验室温度(℃)	相对湿度(%)	大气压力(kPa)
24	47	100.0

4、试验布置图：

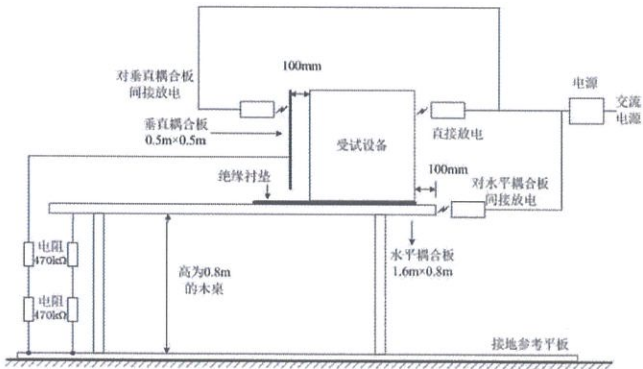

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

No：Dz2024201157

共 10 页 第 9 页

电快速瞬变脉冲群抗扰度试验


1、测量设备名称、型号、校准状态：

设备名称	设备型号	校准状态
电快速瞬变脉冲群发生器	SKS-04041B	合 格
容性耦合夹	EFTC	合 格

测试软件名称及版本号：电快速瞬变脉冲群测试软件

2、被测设备工作状态：正常监视状态。

3、试验布置图：

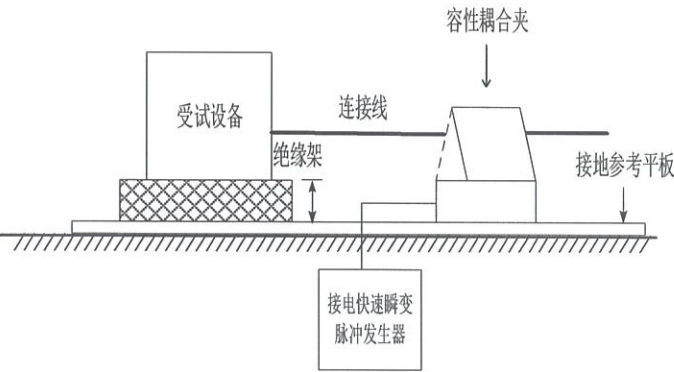

应急管理 部 沈阳消防研究所
 国家消防电子产品质量检验检测中心
 检 验 报 告

No：Dz2024201157

共 10 页 第 10 页

浪涌（冲击）抗扰度试验



1、测量设备名称、型号、校准状态：

设备名称	设备型号	校准状态
浪涌发生器	NSG2050	合格
耦合去耦网络	CDN 117	合格

测试软件名称及版本号：浪涌（冲击）试验测试软件

2、被测设备工作状态：正常监视状态。

3、试验布置图：

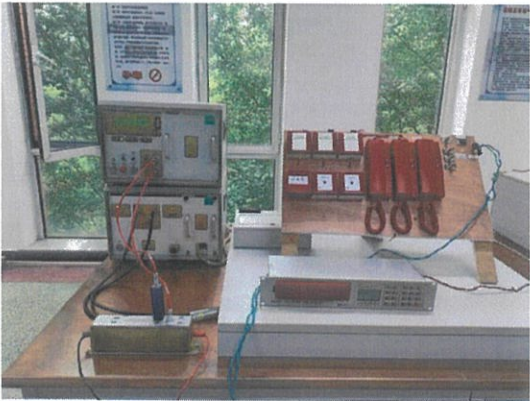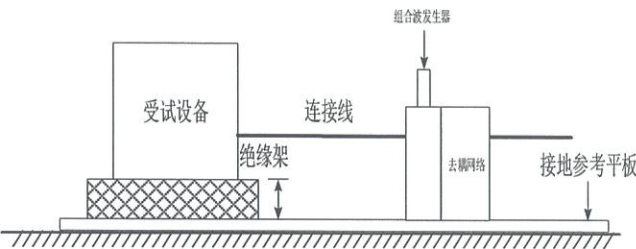

应急管理部沈阳消防研究所

检验报告修改单

编号：Dz20240034

经核实后决定，对已出具的 Dz2024201157 检验报告做出下列修改/补充：

序号	检验报告页号	变更前内容	变更后内容	备注
1	3	二、产品特性描述： 3) J-SAM-GST9211B 型	二、产品特性描述： 3) J-SAM-GST9122B 型	

本修改单是对原检验报告的修改和/或补充，应与原检验报告一同使用。



批准：王学来 审核：谢锋 编制：张恩博

地址：沈阳市皇姑区文大路 218 号-20 号甲

邮编：110034

电话：(86) 24 31535801/5915

网址：[//www.efire.cn](http://www.efire.cn)

传真：(86) 24 31535850/5806